


ROZDZIELNICA RPGA:
 $P_i = 21,16\text{kW}$
 $k_j = 0,5$
 $P_s = 10,58\text{kW}$
 $\cos\phi = 0,92$
 $I = 16,6\text{A}$

UWAGA:
 Kable i przewody elektryczne wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zależności od rodzaju budynku oraz w zależności od miejsca montażu kabli i przewodów w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.
 Zastosowane kable i przewody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

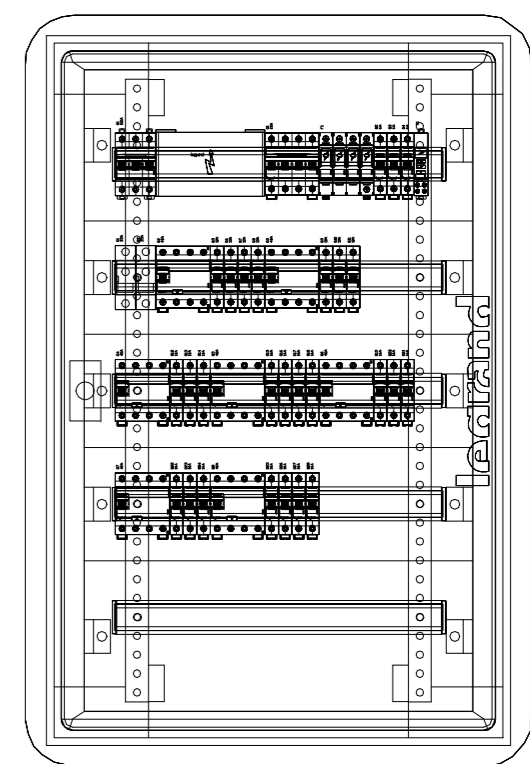

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA
 995x670x159 [mm]
 5x24 MOD.

STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Storczykowa 2 15-644 Białystok tel. (0-85) 661-08-48			
przedmiot: SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICA RPGA			
obiekt: Szpital Ogólny w Grajewie Oddział Położniczo-Ginekologiczny Kat. Obiektu XI			
adres budowy: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-203 Grajewo dz. nr ewid.geod. 1884/41			
data:	skala:	branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
20.02.2018 r.			
inst. elektr.: mgr inż. Wojciech Grudziński		podpis:	
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr ewid. BU/138/92			
inst. elektr.: mgr inż. Jarosław Maleszewski		podpis:	
WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEZONE. ŁĄCZNIEM Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.			nr rys.: E7